



VAN TOEPASSING ZIJN DE NEN NORMEN

Elektrische installatie:	NEN 1000
Verlichting	NEN 1087
RC en verweerstand	NEN 1088
Gevelisolatie	NEN 1078
Rookmelders	NEN 2055
Luchtmassadebiet	NEN 2086
Materiële	NEN 2768
Centrale verwarming	NEN 3028
Trappen	NEN 3009
Doorbekw. / Afscheiding	NEN 3009
Lucht- en contactgeleid.	NEN 3077
Intrusiewerendheid	NEN 5086
Constructieve veiligheid	NEN 5002
Brandveiligheid	NEN 6008
Rookproductie	NEN 6006
Vluchtroute	NEN 6088

Vergoedingsaanvraag is tevens een voorzoek tot alle relevante vrijstellingen

WATEROPNAME
 Een scheidingconstructie van een tolatruimte of een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan de ruimte, tot 12 m hoogte boven de vloer en de ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde waterspanningsdichtheid niet groter is dan 0.01 kg/m²24/25 en op open enkele plaats groter dan 0.2 kg/m²24/25.

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUZZEN
 Een uitsluitend afscheidingconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0.01 m. Dit geldt niet voor een afsluitende opening en een omringing van voorwerpen voor luchtverversing, om- en beluchting van de ruimte.

ESBEN EN GROEVENS M.B.T. INBRAKWERENDHEID
 Deuren, ramen, kozijnen in een scheidingconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak hebben een weerstandklasse 1.

BRAND EN INBRAKWERENDHEID
 Scheidwanden zijn 60 minuten brandwerend
 Constructie is 60 minuten brandwerend

LICHTVERVERSING (zie opgeef installateur, ventilatiebevoegd)
 Een ventilatiegeleed heeft een voerleiding voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 0.9 dm³/s per m² vloeroppervlakte
 Toiletruimte 7 dm³/s
 Badruimte 16 dm³/s

THERMISCHE ISOLATIE
 Wanden RC 4.2 m²K/W
 Daken RC 5.3 m²K/W
 Vloeren RC 3.7 m²K/W

MATEN IN HET WERKNAMEN
 Dede partijen als aannemers en onderaannemers dienen ten alle tijden de maten die op tekening staan in het werk na te meten. Bij onjuistheden of afwijkingen dient de architect te worden gemaakd.

Constructie:
 Conform de documentatie en adviezen van Goudfabrik De Vries

Installatie:
 Conform documentatie en adviezen van Install 21


Brandveiligheid / Bbl / Beng / Afscheiding:
 Conform documentatie en adviezen van Nex2Us

Legenda materialisatie

	kalkzandsteen
	Gasbeton blokken
	Metaalwerk
	isolatie

Legenda Brandveiligheid

	Nooduitgang
	Vluchtrichting
	Rookmelder dfr NEN 2055
	Brandveringring
	Aansluitpunt droge blusleiding (binnen)
	Aansluitpunt droge blusleiding (buiten)
	Vaste ledster
	Valbeveiligingslijn
	Deurdranger
	Electronische bedend deur
	Zelfsluitende deur
	WBOBO 30 + R200
	WBOBO 60 + R200
	WBOBO 30
	Brandwerend van binnen naar buiten
	rioolleiding
	kruitstroom

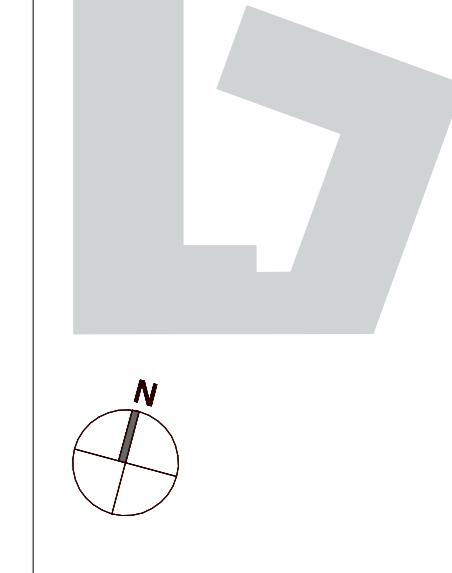

Plattegrond tweede verdieping nieuw
VT-00-01-02

Schaal	Papierformaat
As indicated	A0
Ontwerper	Datum
Verkoopprijs	07-03-2025
Projectnaam	
0334 St. Willebrord	

Revisie

Algemene opmerkingen
 Dede partijen als aannemers, onderaannemers en leveranciers, dienen ten alle tijden de maten die op tekening staan in het werk na te meten. Bij onjuistheden of afwijkingen dient de architect te worden gemaakd.

Agro Architects BV
 Rijk, Wilhelminaplein 29,
 1062 HJ Amsterdam
 +31 (0)20 64 92 800
 frontoffice@agro.nl
 www.agro.nl