

VAN TOEPASSING ZIJN DE NEN NORMEN

Elektrische installatie:	NEN 1010
Ventilatie	NEN 1087
RC in vermeerkerend	NEN 1088
Gevelisolatie	NEN 1078
Rookmelders	NEN 2555
Luchtvoelers	NEN 2586
Meterkast	NEN 2768
Centraal verwarming	NEN 3028
Trappen	NEN 3009
Doorbekw. / Afscheiding	NEN 3089
Lichte en contactgeleid.	NEN 1077
Intrusiewerendheid	NEN 5086
Constructieve veiligheid	NEN 1002
Brandveiligheid	NEN 6008
Rookproductie	NEN 6006
Vluchtroute	NEN 6088

VERGUNNINGSAANVRAAG is tevens een verzoek tot alle relevante vergoedingen

WATEROPNAME
Een scheidingconstructie van een toelatruinte of een badruimte heeft een zijde die grenst aan de ruimte tot 12 m hoogte boven de vloer en de ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde waterspanningsgrens die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/m²24/25 en op geen enkele plaats groter dan 0.2 kg/m²24/25.

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUZZEN
Een uitsluitende scheidingconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0.01 m. Dit geldt niet voor een afsluitende opening en een omringing van voorwerpen voor luchtverversing, om- en beluchting van de ruimte.

ESBEN EN GROEVENS M.B.T. INBRAAKWERENDHEID
Deuren, ramen, kozijnen in een scheidingconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak hebben een weerstandklasse 1.

BRAND EN INBRAAKWERENDHEID
Scheidingwanden zijn 60 minuten brandwerend
Constructie is 60 minuten brandwerend

LICHTVERVERSING (zie opgeef installateur, ventilatiebeheersing)
Een ventilatiegrootte heeft een voorleiding voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde oppervlakte van ten minste 0.9 dm²/s per m² vloeroppervlakte
Toelatruinte 7 dm²/s
Bedruimte 16 dm²/s

THERMISCHE ISOLATIE
Wanden RC 4.2 m²K/W
Daken RC 6.3 m²K/W
Vloeren RC 3.7 m²K/W

MATEN IN HET WERKNAMEN
Deze partijen als aannemers en onderaannemers dienen ten alle tijden de maten die op tekening staan in het werk na te meten. Bij onjuistheden of afwijkingen dient de architect te worden gemaakd.

Constructie
Conform de documentatie en adviezen van Goudfabriek De Vries

Installatie
Conform documentatie en adviezen van Install 21


Brandveiligheid / Bbl / Beng / Asoestiek
Conform documentatie en adviezen van Nex2Us

Legenda materialisatie

	Kalkzandsteen
	Gasbeton blokken
	Metselwerk
	Isolatie

Legenda Brandveiligheid

	Nooduitgang
	Vluchtrichting
	Rookmelder cfr NEN 2555
	Brandweringsing
	Aansluitpunt droge blusleiding (binnen)
	Vulpunt droge blusleiding (buiten)
	Vesta ledster
	Valbeveiligingslijn
	Deurdranger
	Electronische bedend deur
	Zelfkittende deur
	WBOBO 30 + R200
	WBOBO 60 + R200
	WBOBO 30
	Brandwerend van binnen naar buiten
	rioolleiding
	vloerleiding

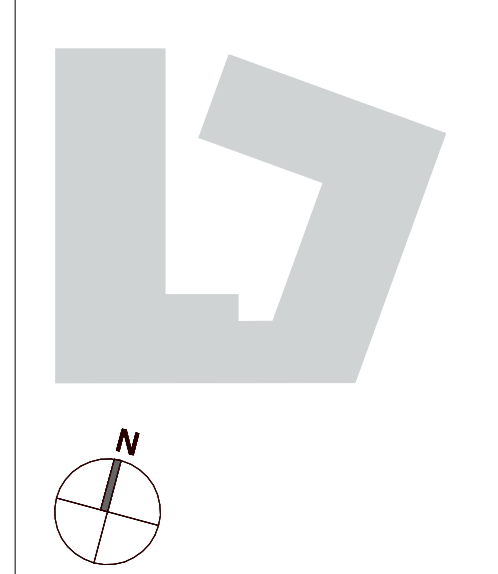

Plattegrond derde verdieping nieuw
VT-00-01-03

Schaal	Papierformaat
As indicated	A0
Ontwerper	Datum
Voorbereiding	07-03-2025
Projectnaam	
0334 St. Willebrord	

Revisie

Algemene opmerkingen
Derde partijen als aannemers, onderaannemers en leveranciers, dienen ten alle tijden de maten die op tekening staan in het werk na te meten. Bij onjuistheden of afwijkingen dient de architect te worden gemaakd.

Apto Architects BV
Rijn, Wilhelminaplein 29,
1062 HJ Amsterdam
+31 (0)20 64 92 800
frontoffice@apto.nl
www.apto.nl