

VAAN TOEPASSING ZIJN DE NEN NORMEN

Elektrische installatie:	NEN 1010
Ventilatie	NEN 1087
RC en warmteverstand	NEN 1068
Gevelisolatie	NEN 1078
Rookmelders	NEN 2055
Luchtvoorsiening	NEN 2086
Meterkast	NEN 2768
Centrale verwarming	NEN 3028
Treppen	NEN 3009
Doorbekijk / Jalousieband	NEN 3069
Licht- en contactgeleiding	NEN 3077
Intrusieweerstand	NEN 5086
Constructieve veiligheid	NEN 1002
Brandveiligheid	NEN 6008
Risicoproductie	NEN 6006
Vluchtroute	NEN 6088

Vergoeding aanvraag is tevens een verzocht voor alle relevante wijzigingen

WATEROPNAME
 Een scheefdeconstructie van een toelatuimte of een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 12 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m²·s) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m²·s).

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUZZEN
 Een uitsluitende scheefdeconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een omringing van voordeuren voor luchtverversing, om- en beluchting van de ruimte.

ESBEN EN GROEVENS M.B.T. INBRAKWEERENDE
 Deuren, ramen, kozijnen in een scheefdeconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak hebben een weerstandklasse 1.

BRAND EN BRANDWEERENDE
 Scheefwanden zijn 60 minuten brandweerstand. Constructie is 60 minuten brandweerstand.


LICHTVERVERSING (als opgeaf installateur, ventilatiebeheer)
 Een ventilatiegebied heeft een voordeuring voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 0,9 dm³/s per m² vloeroppervlakte. Toelatuimte 7 dm³/s. Badruimte 16 dm³/s.

THERMISCHE ISOLATIE
 Wanden: RC 4,7 m²·K/W
 Daken: RC 6,3 m²·K/W
 Vloeren: RC 3,7 m²·K/W

MATEN IN HET WERKNAMETEN
 Derde partijen als aannemers en onderaannemers dienen ten alle tijden de maten die op tekening staan in het werk na te meten. Bij onjuistheden of afwijkingen dient de architect te worden geraadpleegd.

- Legenda situatie**
- Grasdelenleg
 - Trottoirtegels
 - Groenvoorziening
 - Kunststof grastegels

Kadastrale gemeente: 845
 Sectie: D
 Perceel: 7851
 Adres:
 Dorpsstraat 113,
 4711 EG
 Sint Willebrord
 Gemeente Rucphen

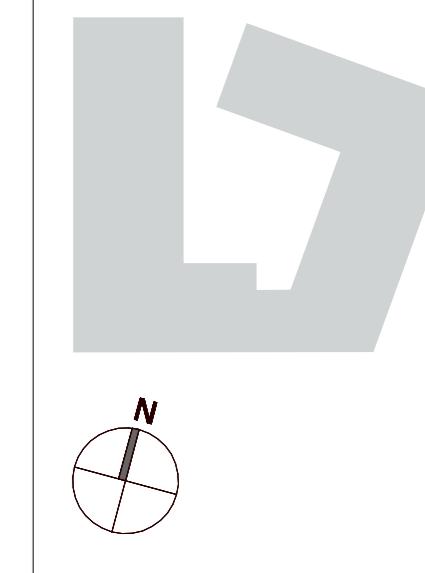

Situatie nieuw
VT-00-01

Schaal	Papierformaat
As indicated	A0
Ontwerpfase	Datum
Voorbereiding	07-03-2025
Projectnaam	
0334 St Willebrord	

Revisie

Algemene opmerkingen
 Derde partijen als aannemers, onderaannemers en leveranciers, dienen ten alle tijden de maten die op tekening staan in het werk na te meten. Bij onjuistheden of afwijkingen dient de architect te worden geraadpleegd.

Apto Architects BV
 Rijk Willemsingelen 29,
 1062 HJ Amsterdam
 +31 (0)20 64 92 800
 frontoffice@apto.nl
 www.apto.nl